


Полімербетонні водовідвідні лотки серії Pro з гідравлічним перетином DN100/150/200/250/300.
Установка в асфальтобетонне покриття. Встановлення бетонної обойми за два етапи.

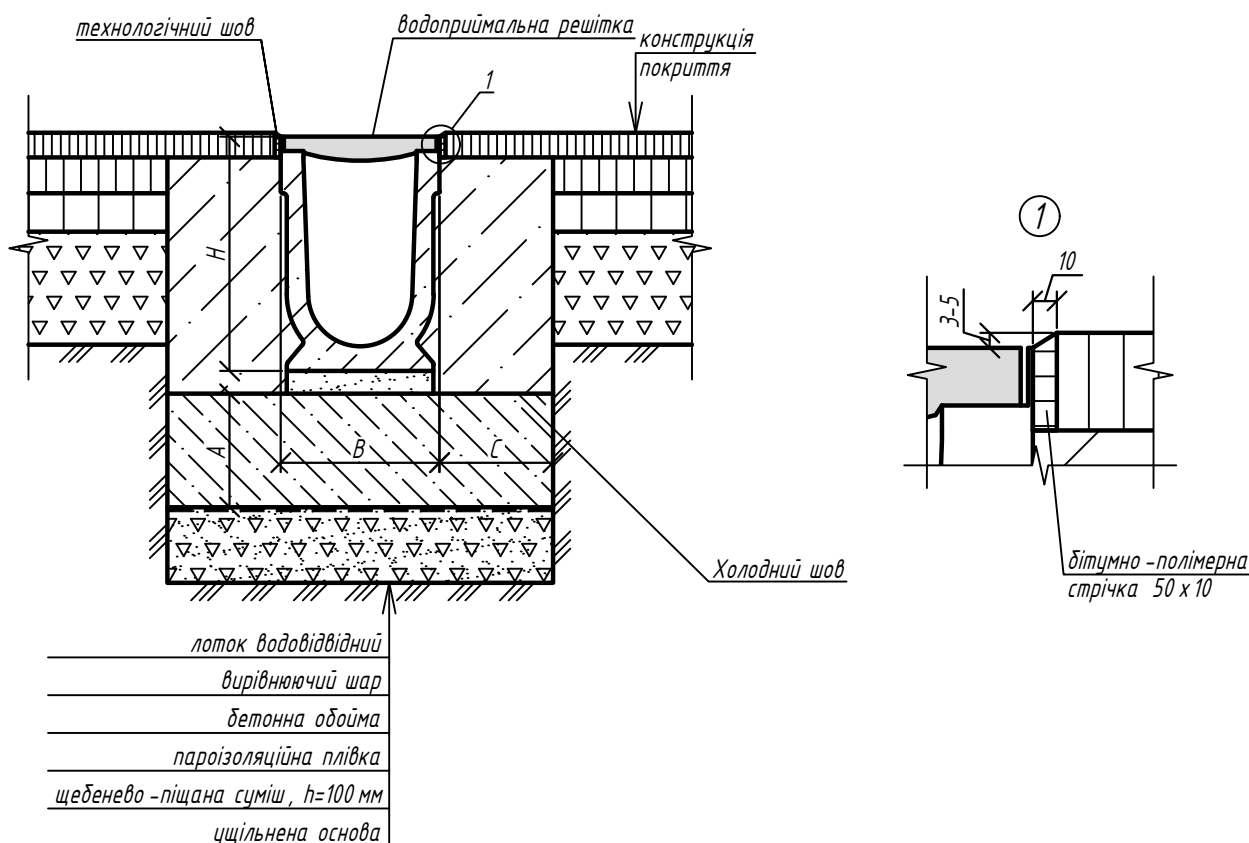

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження	
	D400	E600
висота бетонної обойми (A), мм	250	250
ширина бетонної обойми (C), мм	200	200
марка бетонної основи	B35	B35

Примітки:

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції по монтажу (www.vodaland.com.ua).
2. Конструкція бетонної обойми прийнята відповідно до ДСТУ -Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
3. Параметри підстиляючої основи, бетонної обойми, а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних і кліматичних умов на ділянці будівництва.
4. Класи навантаження відповідно до ДСТУ -Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
5. При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
6. Водовідвідні лінії, котрі піддаються інтенсивним динамічним навантаженням, в тому числі від поперечного проїзду автотранспорту, рекомендується влаштовувати з блоків монолітних водовідвідних, які не мають болтового кріплення.
7. Обов'язково перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування в залежності від інтенсивності руху автотранспорту. Експлуатуючі організації самостійно встановлюють норматив частоти перевірки болтового з'єднання на предмет розгвинчування, але не рідше ніж раз на пів року.

IG/SD-001/20

Додаток В. Схеми установки полімербетонних водовідвідних лотків

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
Затвердив		Малиновський				Установка в асфальтобетонне покриття. Встановлення бетонної обойми за два етапи	Стадія	Аркуш
Погодив		Ефименко						1.4
Перевірів		Киселиця						
Розробив		Березовська						
						Полімербетонні водовідвідні лотки серії Pro з гідравлічним перетином DN100/150/200/250/300		