
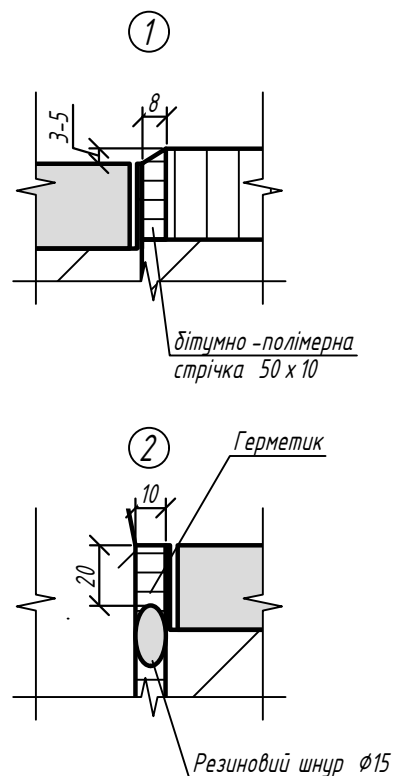


Бетонні водовідвідні лотки серії Мега з гідравлічним перетином DN300/400/500.
Установка уздовж бортового каменю. Встановлення бетонної обойми за два етапи.

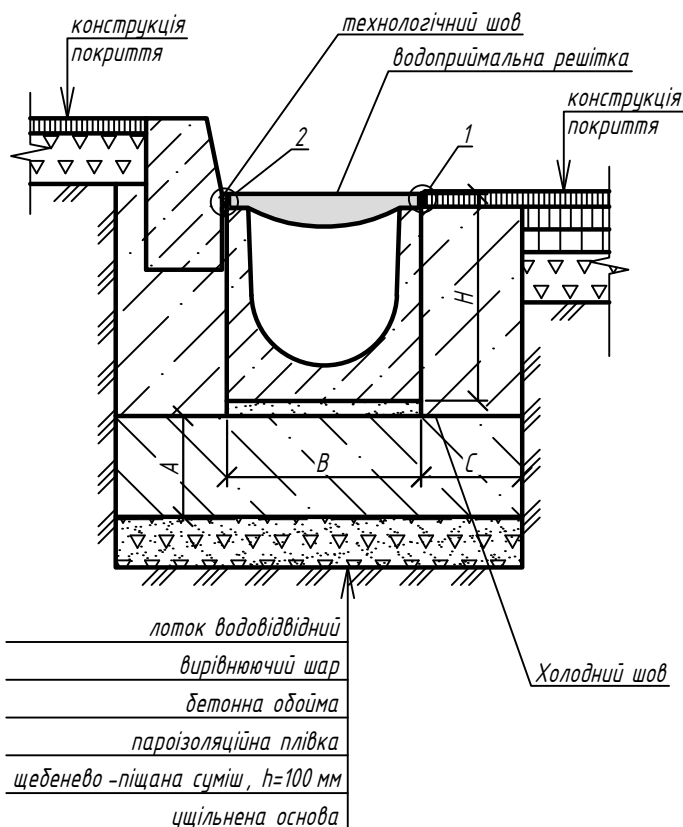

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження		
	D400	E600	F900
висота бетонної обойми (A), мм	250	250	300
ширина бетонної обойми (C), мм	200	200	250
марка бетонної основи	B35	B35	B35

Примітки:

- Схема установки є невід'ємною частиною інструкції по монтажу (www.vodaland.com.ua).
- Конструкція бетонної обойми прийнята відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- Параметри підстилячої основи, бетонної обойми, а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних умов на ділянці будівництва.
- Класи навантаження відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
- Водовідвідні лінії, котрі піддаються інтенсивним динамічним навантаженням, в тому числі від поперечного проїзду автотранспорту, рекомендується влаштовувати з блоків монолітних водовідвідних, які не мають бортового кріплення.
- Обов'язково перевіряти стан бортового з'єднання на предмет розгвинчування в залежності від інтенсивності руху автотранспорту. Експлуатуючі організації самостійно встановлюють норматив частоти перевірки бортового з'єднання на предмет розгвинчування, але не рідше ніж раз на пів року.

IG/SD-001/20

Додаток Б. Схеми установки бетонних водовідвідних лотків

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
Затвердив	Малиновський					Установка уздовж бортового каменю. Встановлення бетонної обойми за два етапи	Стадія	Аркуш
Погодив	Березовська							2.8
Перевірів	Киселиця							
Розробив	Ефименко							
						Бетонні водовідвідні лотки серії Мега з гідравлічним перетином DN300/400/500		

