


Полімербетонні водовідвідні лотки серії Base з гідравлічним перетином DN100/150/200.
Установка в плиткове (збірне) покриття. Встановлення бетонної обойми за два етапи.

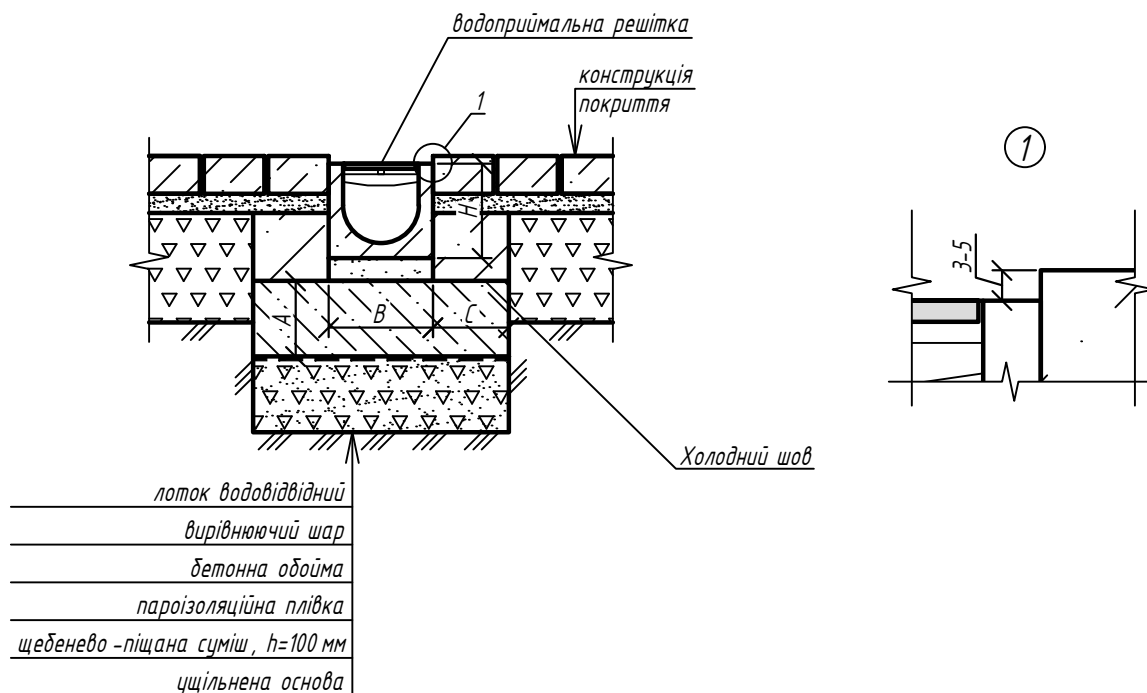

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження		
	A 15	B 125	C 250
висота бетонної обойми (A), мм	150	150	150
ширина бетонної обойми (C), мм	100	100	150
марка бетонної основи	B25	B25	B 25

Примітки:

- Схема установки є невід'ємною частиною інструкції по монтажу (www.vodaland.com.ua).
- Конструкція бетонної обойми прийнята відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- Параметри підстиляючої основи, бетонної обойми, а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних і кліматичних умов на ділянці будівництва.
- Класи навантаження відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
- При виставленні лотків в проектне положення необхідно враховувати, що в серії Base решітка підноситься над лотком.
- Перший ряд друківки вздовж лотка рекомендується влаштовувати повністю з цілих елементів для більш естетичного зовнішнього вигляду.

IG/SD-001/20

Додаток В. Схеми установки полімербетонних водовідвідних лотків

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
Затвердив		Малиновський				Установка в плиткове (збірне) покриття. Встановлення бетонної обойми за два етапи	Стадія	Аркуш
Погодив		Ефименко						3.2
Перевірів		Киселиця						
Розробив		Березовська						
						Полімербетонні водовідвідні лотки серії Base з гідравлічним перетином DN100/150/200		

