

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.


Герметик 10x15

Деформаційний шов


Герметик 5x15

Клеєвий полімер

Герметик 5x15

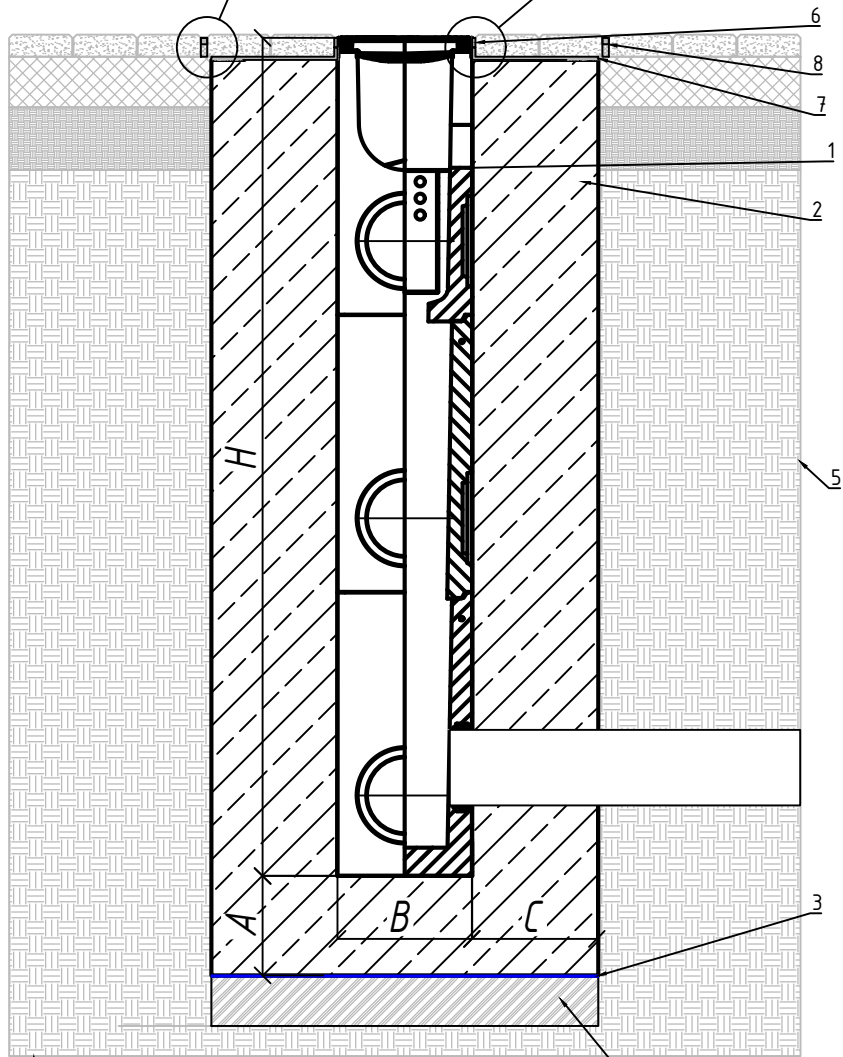

1. Пісковловлювач секційний
2. Бетонна обода
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов
7. Клеєвий полімер модиф.розчин
8. Деформаційний шов

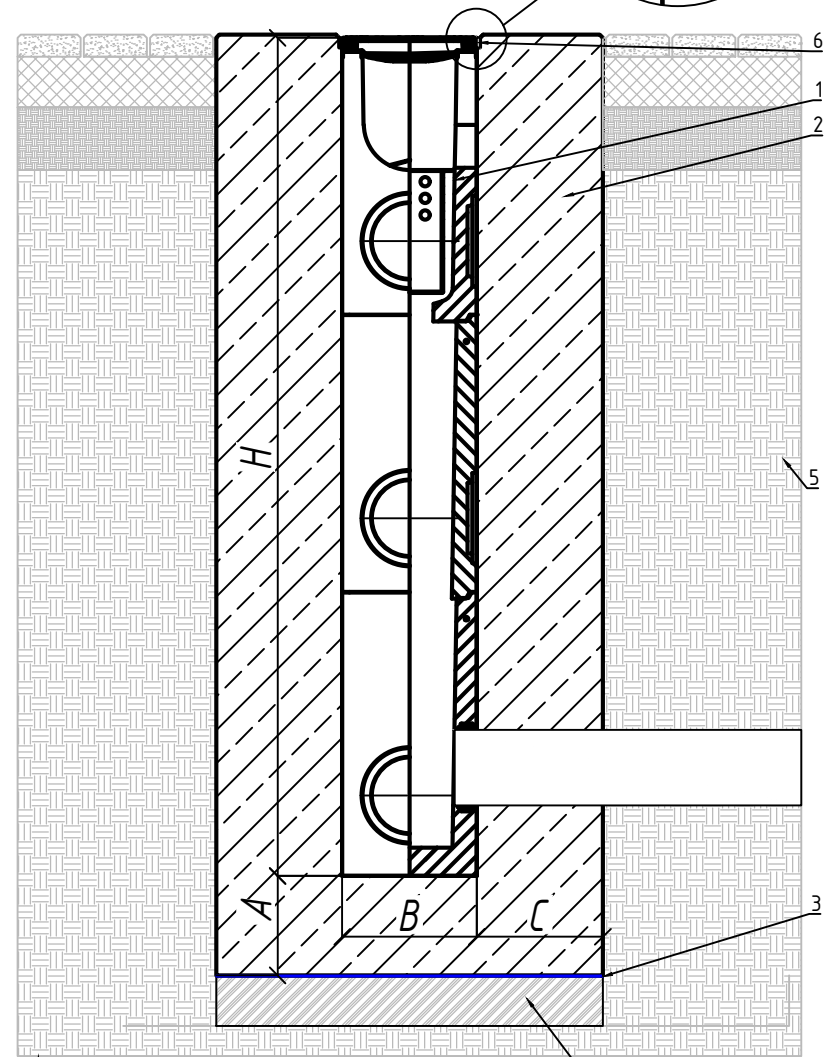

1. Пісковловлювач секційний
2. Бетонна обода
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції з монтажу.
2. Конструкція бетонної ободи, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ –Н Б В.25-61:2012 "Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення".
3. Параметри ущільненої основи, бетонної ободи а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
4. Під час улаштування покриття забороняється заїзд віброущільнювальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.
5. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
6. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідально за проект організації з урахуванням місцевих та особливих умов проекту .
7. Н і В- це заборитні розміри водовідвідного виробу.
8. Монтаж водовідвідних виробів без решіток не допускається.
9. Рекомендовано перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування періодично в залежності від інтенсивності руху автотранспорту.
10. Монтаж водовідвідних лотків можливий у ободу, виготовлену з того ж матеріалу, що й наливне покриття, за умови, що матеріал відповідає марці бетону та забезпечує необхідну міцність.
11. Бруківка до ободи нерухомо кріпиться на модифікований клеєвий полімер, та заповнюємо клеєвим полімером усі пустоти між лотком та бруківкою .
12. Для покриттів класу С та D допускається монтаж без улаштування деформаційного шва за умови , що інтенсивність руху транспортних засобів на ділянці є низькою .
13. Для розподілу навантаження обода повинна бути довша за довжину каналу для класу навантаження D400 – E600 – 250 мм.
14. З'єднання елементів збірних секційних піскоуловлювачів у місцях стикування необхідно герметизувати еластичним водостійким герметиком.

Клас навантаження		Марка бетону		Мінімальний розмір А, мм		Мінімальний розмір С, мм			
D400		B25		150		150			
E600		B30		200		200			
Відповідальний відділ: R&D		Технічна довідка:		Типи документів: Монтажні схеми			Статус документа:		
 ВДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР		Створено: 17.12.2025		Назва: Схема монтажу секційного піскоуловлювача Pro/Mega в плиткове збірне покриття			Артикул:		
		Затверджено: 05.02.2026					Рев. 1	Дата видачі: _____.2026	Мова: Укр.