

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.


Герметик 10х15

Клеєвий полімер

Альтернативний варіант

10
3-5
15

Бітумно-полімерна стрічка

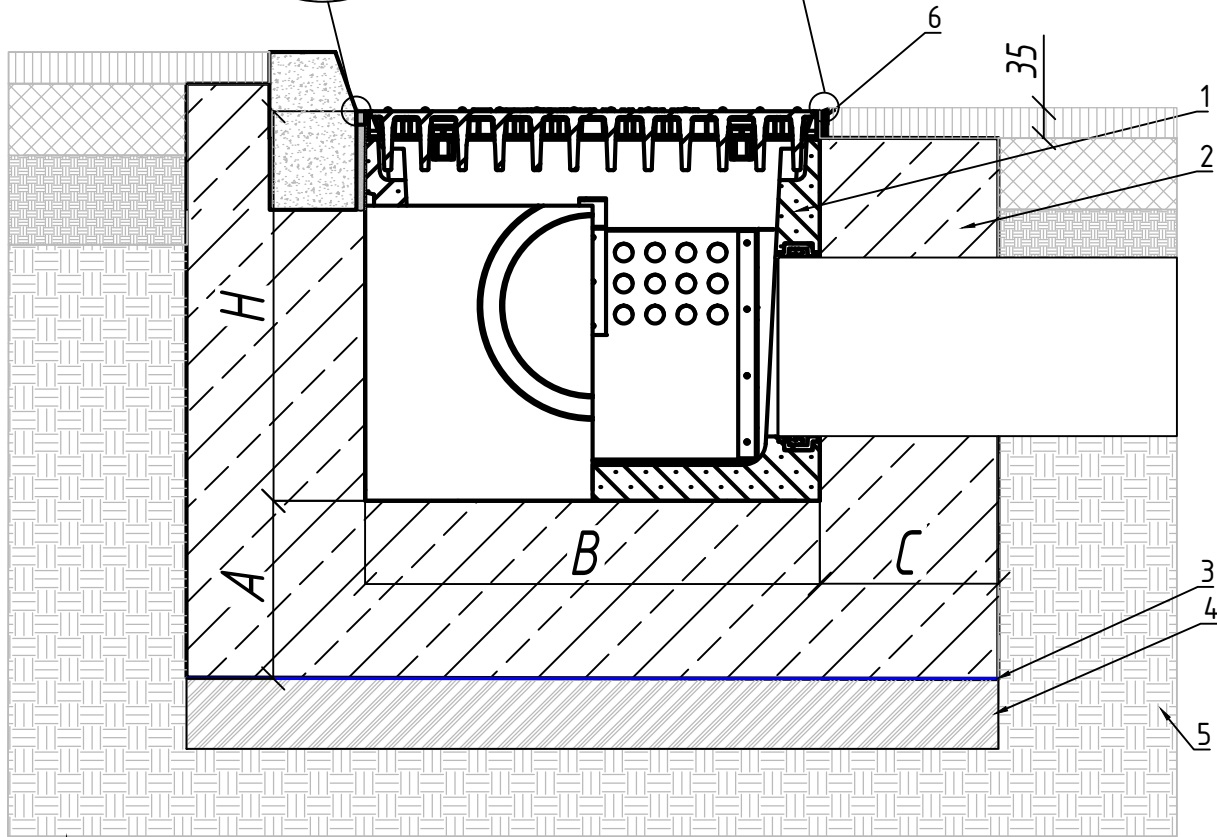

1. Дощоприймач
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов


Герметик 10х15

Клеєвий полімер

10

Герметик 5х15

5
3-5
15

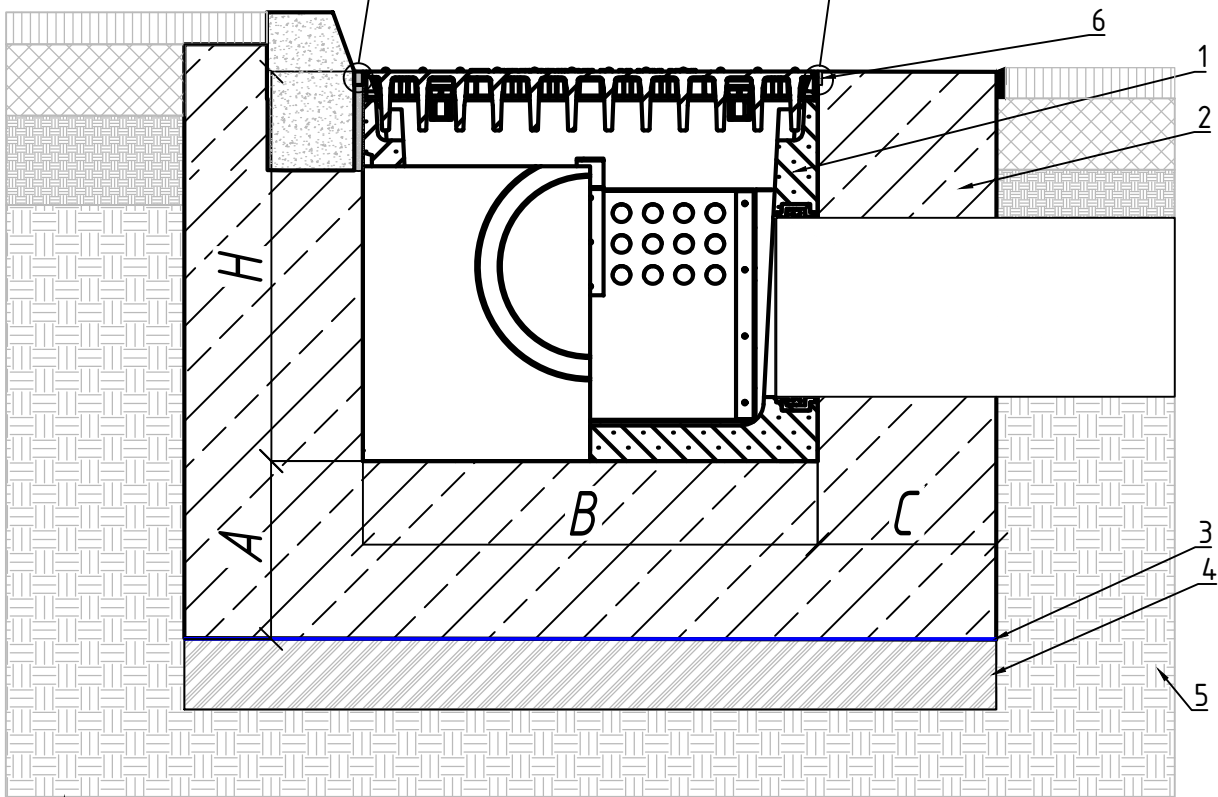

1. Дощоприймач
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції з монтажу.
2. Конструкція бетонної обойми, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ -Н Б В.25-61:2012"Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення".
3. Параметри ущільненої основи, бетонної обойми а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
4. Під час улаштування покриття забороняється заїзд відрощувальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.
5. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
6. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідальною за проект організацією з урахуванням місцевих та особливих умов проекту .
7. Заповнюємо всі пустоти між лотком та бордюром клеєвим полімером
8. H і B- це габаритні розміри водовідвідного лотка.
9. Монтаж водовідвідних лотків без решіток не допускається.
10. Рекомендовано перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування періодично в залежності від інтенсивності руху автотранспорту.
11. Для розподілу навантаження обойма повинна бути довшим за довжину каналу для класу навантаження A15 - C250 - 150 мм.

Клас навантаження		Марка бетону	Мінімальний розмір А, мм	Мінімальний розмір С, мм	
D400		B25	150	150	
E600		B30	200	200	
Відповідальний відділ: R&D		Технічна довідка:		Типи документів: Монтажні схеми	
Створено: 17.12.2025		Назва: Схема монтажу Дощоприймача Pro та Мега вздовж бордюрного каменю		Статус документа:	
Затверджено: 05.02.2026		Аркул:		Рев. 1	Дата видачі: _____.2026
				Мова: Укр.	Арк. 1/10