


Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

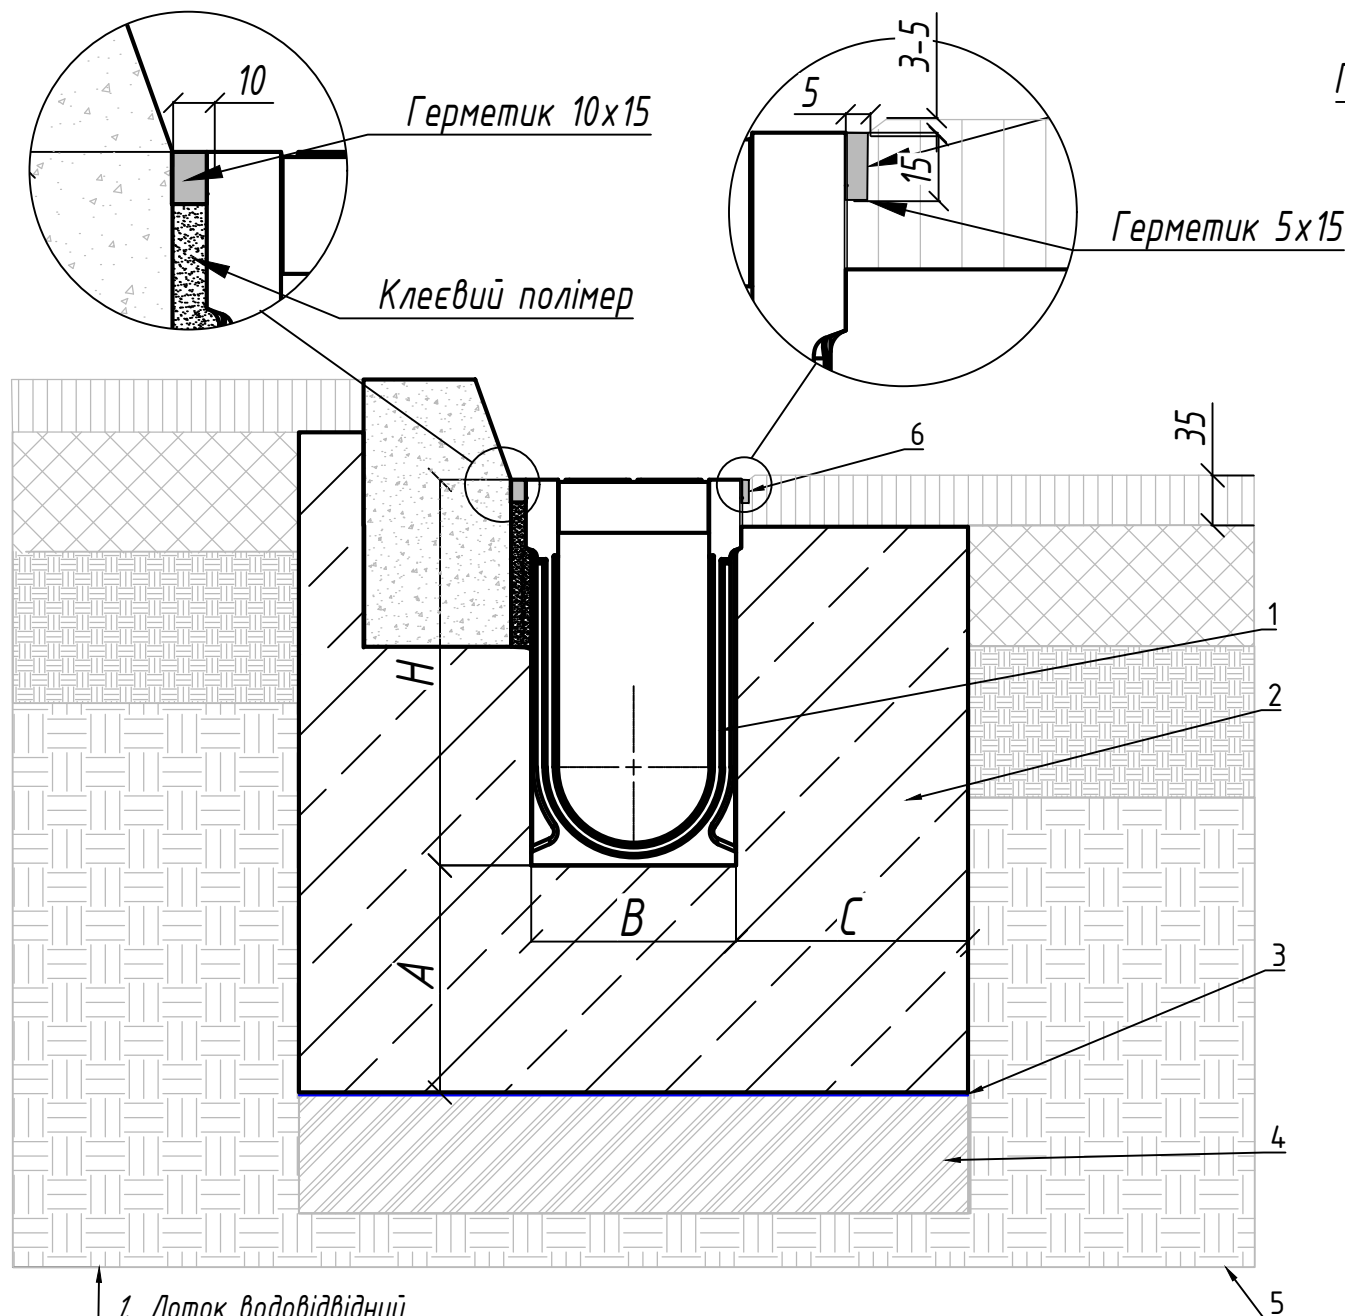


1. Лоток водовідвідний
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов

Герметик 10x15

Герметик 5x15

Клеєвий полімер

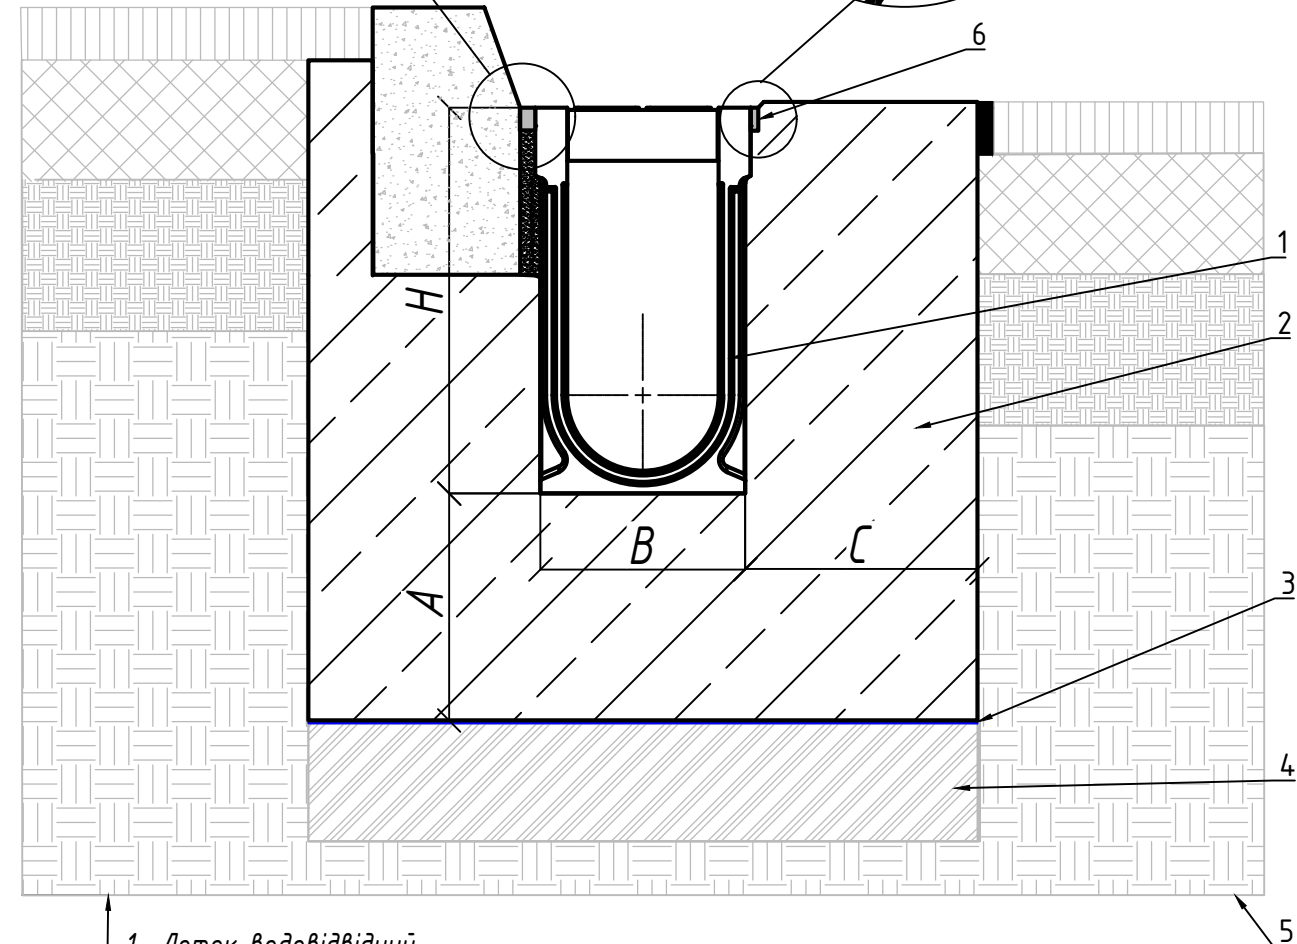

1. Лоток водовідвідний
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції з монтажу.
2. Конструкція бетонної обойми, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ -Н Б В.25-61:2012"Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення".
5. Під час улаштування покриття забороняється заїзд віброущільнювальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.
6. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
7. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідальною за проектн організацією з урахуванням місцевих та особливих умов проекту .
8. H і B- це габаритні розміри водовідвідного лотка.
10. Для розподілу навантаження обойма повинна бути довша за довжину каналу для класу навантаження AC250 - 150 мм., для класу навантаження D400 - E600 - 250 мм.
11. Заповнюємо всі пустоти між лотком та бордюром клеєвим полімером

Клас навантаження	Марка бетону	Мінімальний розмір A, мм	Мінімальний розмір C, мм
C250	B25	150	150
D400	B25	150	150
E600	B30	200	200
Відповідальний відділ: R&D	Технічна довідка:	Типи документів: Монтажні схеми	Статус документа:
 VODALAND ПРОФЕСІОНАЛЬНЕ ПРОСТІР	Створено: 20.12.2025 Затверджено: 05.02.2026	Назва: Схема монтажу лотків Mono уздовж бортового каменю	Артикул: Рев. 1 Дата видачі: 2026 Мова: Укр. Арк. 1/10