



Погоджено

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № об.

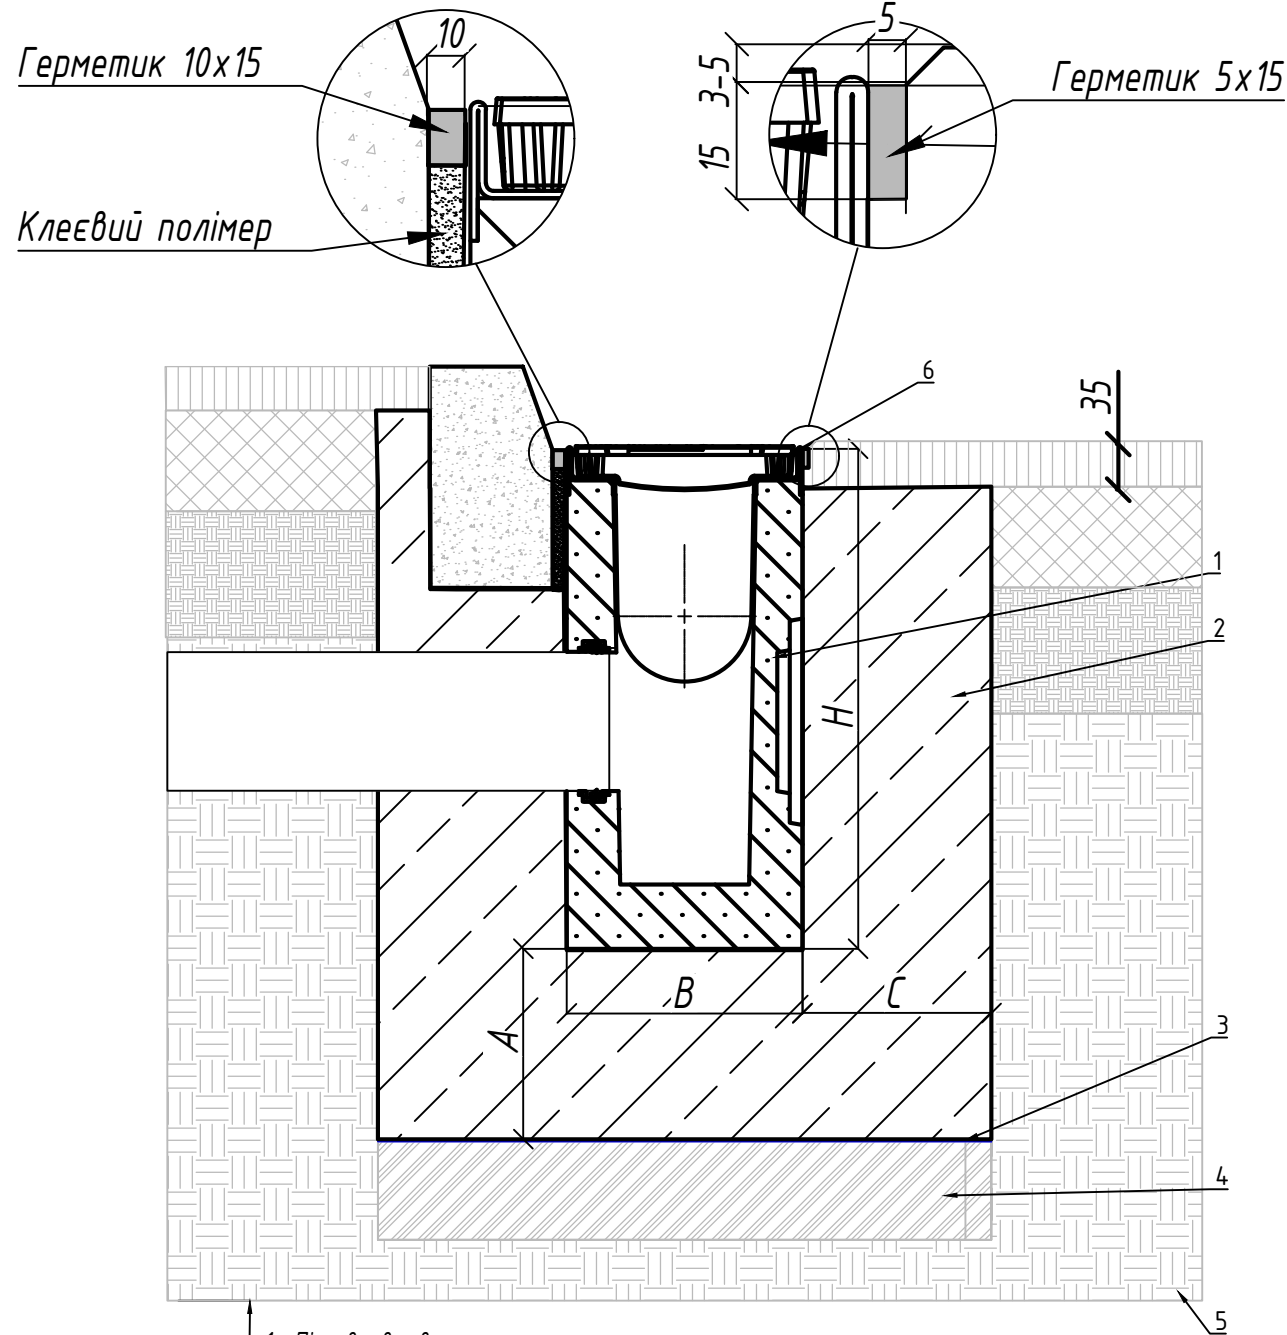

1. Пісковловлювач
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Грунт
6. Технологічний шов

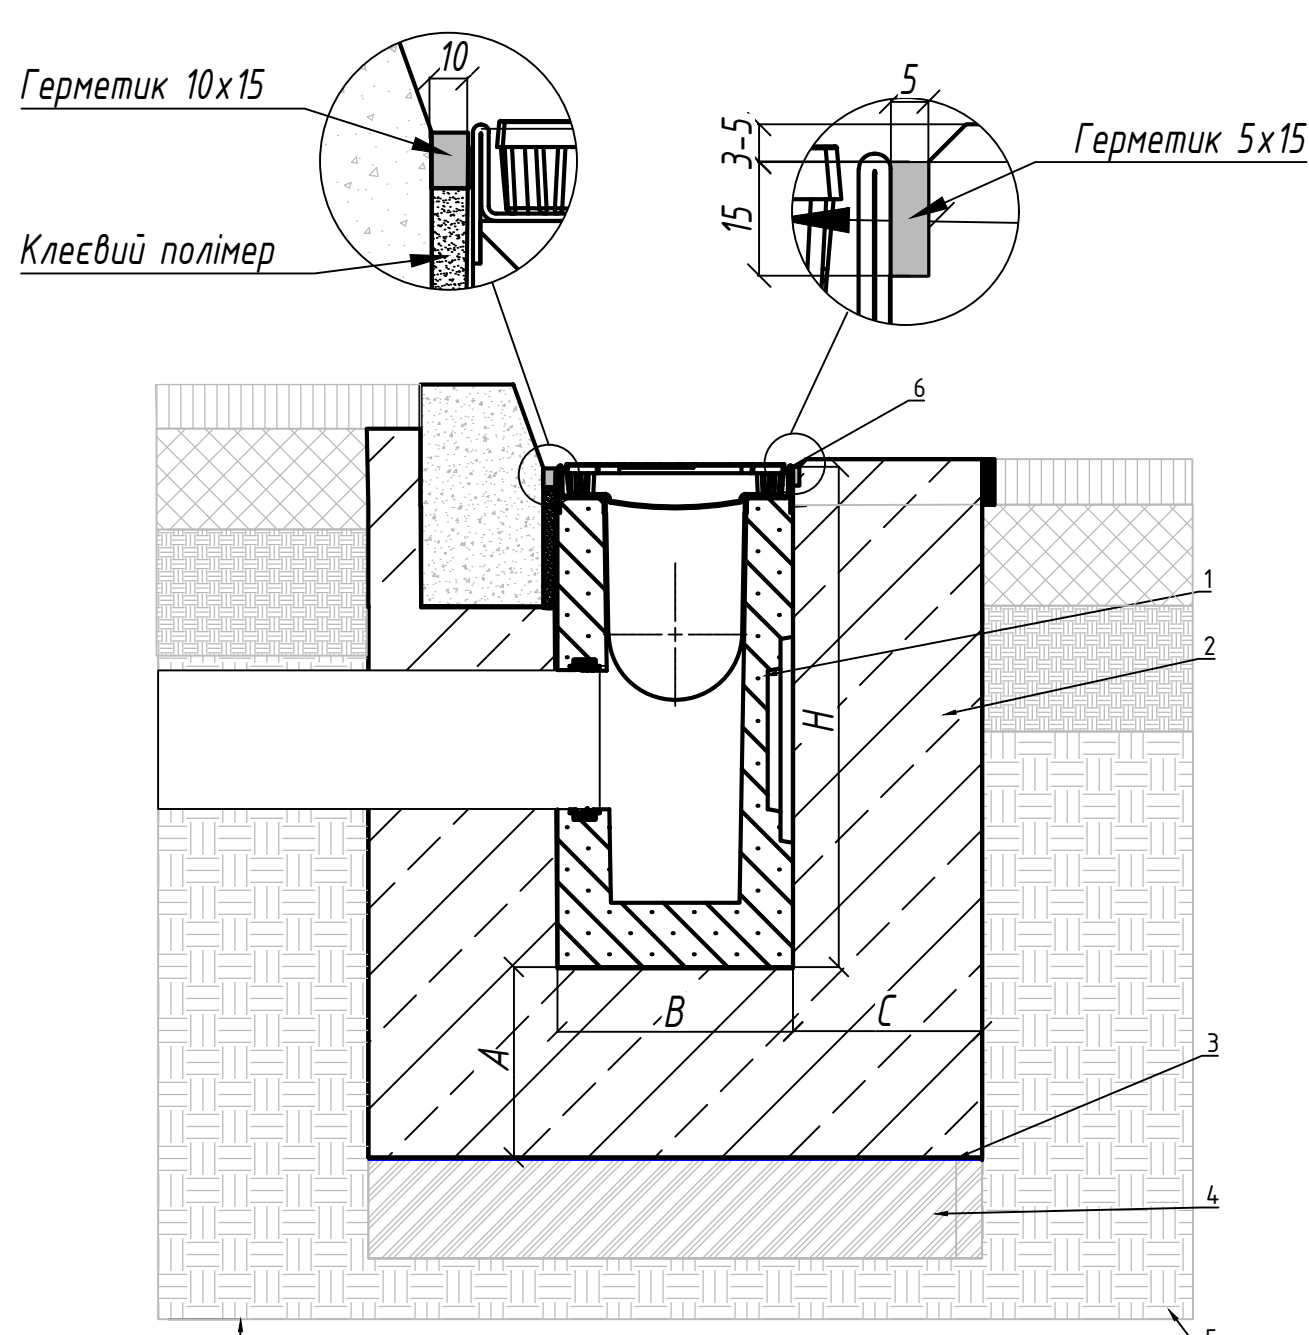

1. Пісковловлювач
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Грунт
6. Технологічний шов

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції з монтажу.
2. Конструкція бетонної обойми, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ -Н Б В.25-61:2012"Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення".
3. Параметри ущільненої основи, бетонної обойми а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
4. Під час улаштування покриття забороняється заїзд відроущільнювальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.
5. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
6. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідальною за проект організацією з урахуванням місцевих та особливих умов проекту .
7. H і B- це габаритні розміри водовідвідного виробу.
8. Монтаж водовідвідних виробів без решіток не допускається.
9. Заповнюємо всі пустоти між лотком та бордюром клеєвим полімером.
10. Рекомендовано перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування періодично в залежності від інтенсивності руху автотранспорту.
11. Для розподілу навантаження обойма повинна бути довша за довжину каналу для класу навантаження D400 - E600 - 250 мм.

Клас навантаження		Марка бетону	Мінімальний розмір A, мм	Мінімальний розмір C, мм			
D400		B25	150	150			
E600		B30	200	200			
Відповідальний відділ: R&D		Технічна довідка:		Типи документів: Монтажні схеми		Статус документа:	
 РАДІОСОНАЛІЗМ ПРОСТІР		Створено: 17.12.2025		Назва: Схема монтажу Пісковловлювачів Pro та Mega вздовж бордюрного каменю		Артикул:	
		Затверджено: 05.02.2026				Рев. 1	Дата видачі: _____.2026